
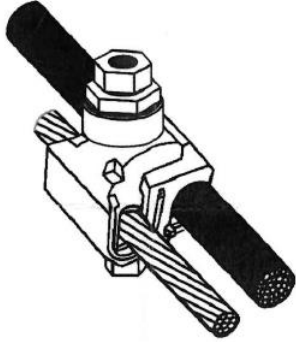
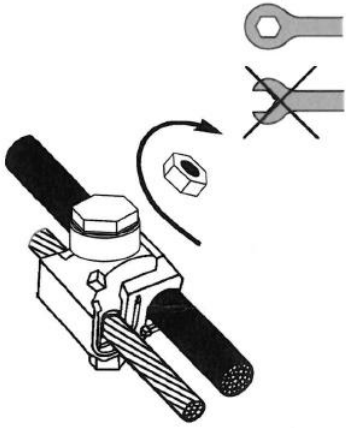


INSTRUKCJA MONTAŻU

ZACISKU JEDNOSTRONNIE PRZEBIJAJĄCEGO IZOLACJĘ TND 241 AFA

Służy do wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy przewodami izolowanymi linii głównej i przewodami gołymi odgańzienia o żyłach aluminiowych (Al).

UWAGA: nie zdejmować izolacji z przewodów.

		
<p>1- Włóż goły przewód w otwór odgańzienia (strona zacisku z oznakowaniem) i upewnij się, że wystaje niewielki jego koniec.</p>	<p>2- Umieść zacisk na przewodzie linii głównej.</p>	<p>3- Dokręć śrubę kluczem płaskim (zalecany oczkowy) aż do zerwania tła.</p>